Legenda
Valori dei coefficienti udometrici da imporre allo scarico

- u = 4 [l/s,ha]
- u = 8 [l/s,ha]
- u = 10 [l/s,ha]

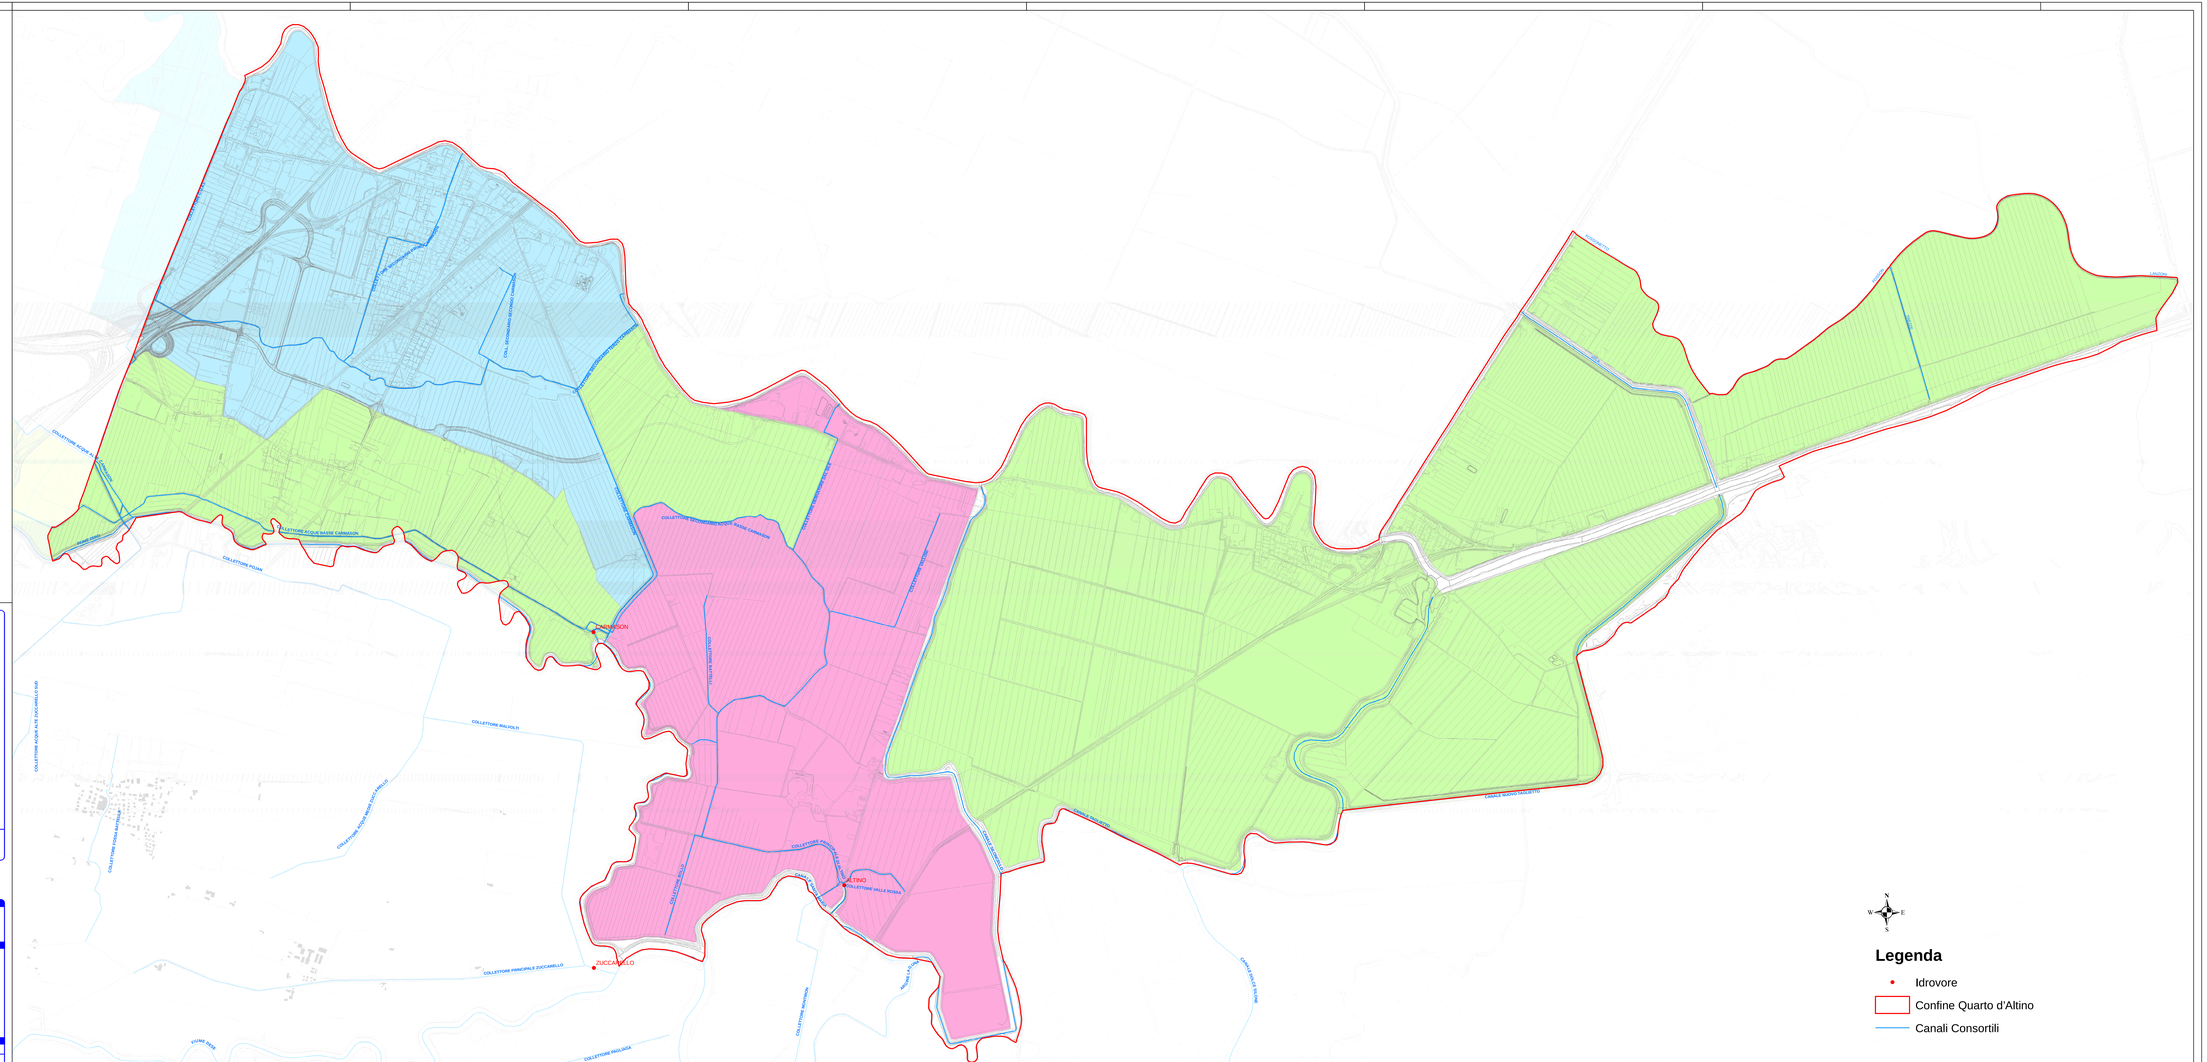

PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

Unità Locale di Venezia
Via Torino, 2 - 30174 MESTRE (VENEZIA)
tel. 041/5457111 - fax 041/5457000

Sede Centrale: 12 - 35170 MESTRE (VENEZIA)
e-mail: consorzio@acquerisorgive.it
www.acquerisorgive.it

Unità Locale di Milano
Via Quintino Sella, 11 - 20129 MILANO (MI)
tel. 0/7/5457111 - fax 0/7/5457000

PIANO DELLE ACQUE

DATA	ELABORATO
Marzo 2011	2.6 - CARTA DEI COEFFICIENTI UDOMETRICI
SCALA	
Scala 1:10.000	

CODICE ELABORATO							
A0	PA13	02	06	00	PLAN	PA	00

RESPONSABILE ENICO DEL PROCEDIMENTO
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
S.Dr.ssa
dott.ing. Carlo Bonfiglioli

SERVICE TECNICO

PROGETTAZIONE
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Unità Locale di VENEZIA
GRUPPO DI LAVORO

dott. urb. Gerardo Gerardini	Resp. del procedimento dott. Concessione
geom. Matteo Bianchi	Collaboratore Ufficio Tecnico
dott. ing. Matteo Cani	Collaboratore Ufficio Tecnico
dott. for. Stefano Sassin	Resp. del procedimento dott. Gestione Opere

MOTIVO DELLA REVISIONE			REDIGE	VERIFICA	APPROVA

P.A. 13